


油入変圧器外部点検のススメ！

～機器を点検し不具合箇所の発見！～

変圧器外部点検とは


変圧器外部点検をすることで碍子の破損、変圧器ケース等の錆、パッキンからの漏油を早期に発見し修繕をすることで、変圧器の延命化や信頼性の向上に繋げることです。

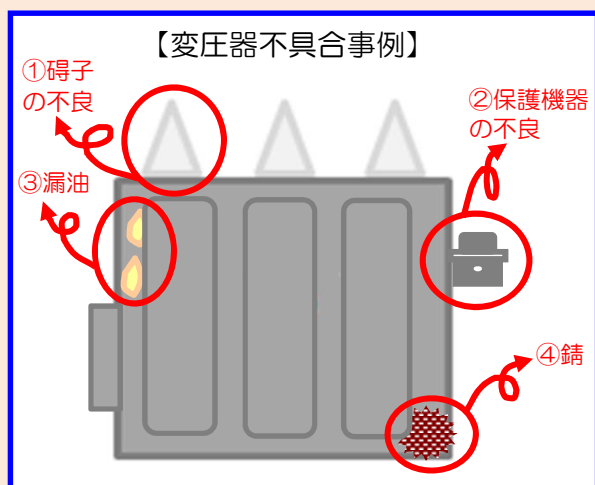

変圧器を長期間使用すると、以下の様な不具合が発生している可能性があります。

【不具合事例】

- ①碍子に破損や亀裂。
- ②保護機器からの漏油、錆の発生。
- ③パッキンの劣化による漏油。
- ④錆の発生。

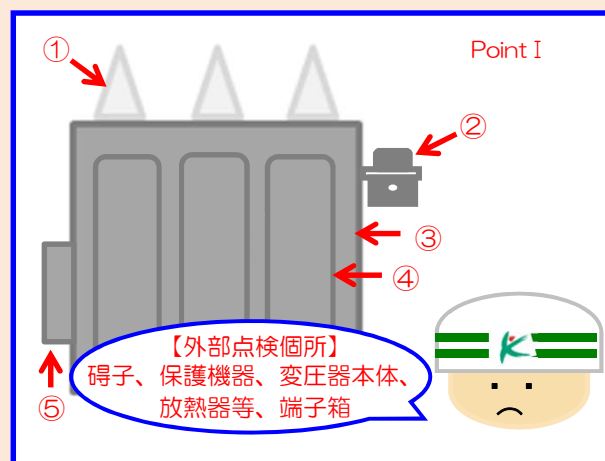

Point I

- ①碍子の破損や亀裂の有無を点検。
- ②保護機器、③変圧器本体、④放熱器等の錆の発生や漏油の有無を点検。
- ⑤端子箱内への水の侵入や端子台の異常を点検。



Point II

- ①外部点検の結果から、状況写真、修繕内容、修繕見積もりをまとめ、点検報告書を提出。
- ②点検報告書に基づき、お客さまで修繕計画を立案。
- ③不具合箇所の修繕を実施。

変圧器の点検、修理はキューヘンにお任せください！

九州電力グループ
未来をみつめる創造企業
株式会社キューヘン